


农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息

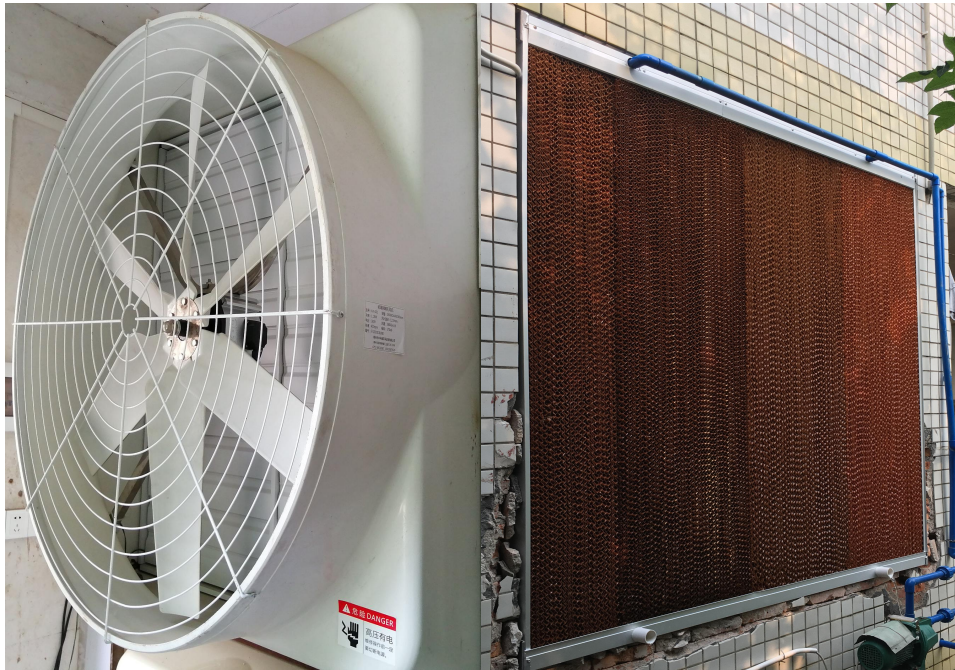

9SLJ-2000×2000×150 型水帘降温设备

生产单位： 广州市盛山塑料五金有限公司

地 址： 广州市花都区赤坭镇蓝田村黄泥角

邮政编码： 510830

电 话： 020-86700726

传 真： 020-86700721

联 系 人： 肖良根

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设计值
1	型号规格	/	9SLJ-2000×2000×150
2	水帘高度	mm	2000
3	水帘宽度	mm	2000
4	水帘厚度	mm	150
5	水帘面积（水帘高度×水帘宽度）	m ²	4.0
6	设计过帘风速	m/s	1.3±0.2
7	设计供水流量	m ³ /h	1.1±0.2
8	水帘箱体高度	mm	2110
9	水帘箱体宽度	mm	2150
10	水帘箱体厚度	mm	165
11	风机型号规格	/	HY-001
12	风机额定功率	kW	1.1
13	风机额定电压	V	380
14	风机风叶直径	mm	Φ1230
15	风机风叶转速	r/min	450
16	风机额定风量	m ³ /h	38000

3. 安全性评价

序号	项目	单位	要 求	检验结果	单项判定
1	安全性能（绝缘电阻）	MΩ	≥1	3550	+
2	安全防护	/	电动机应具有接地装置。风机风叶应有安全保护装置。	符合要求	+
3	安全防护	/	对操作者有危险的部位应有安全标志，并符合 GB 10396 的规定。	符合要求	+
			风机风叶应有转向指示箭头。	符合要求	+
			使用说明书中应有说明在使用过程中存在的潜在危险和预防措施，产品上设置的安全警示标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。	符合要求	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

4. 适用性评价

序号	项目	单位	要 求	检验结果	单项判定
1	蒸发冷却换热效率	/	$\geq 70\%$	83.0%	+
2	适用性用户意见	/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于 80%	100%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

5. 可靠性评价

序号	项目	单位	要 求	检验结果	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	100%	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	92分	+
3	故障情况	/	生产查定和用户调查中均未发生严重故障或致命故障	符合要求	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				